




Attention : stockage des matières premières

☒ Le stockage des matières premières

- La fosse de réception doit dans tous les cas être couverte par une grille. Dans le cas de passage de véhicule, la grille sera posée sur des IPN distants maximum de 8 cm.
- Une échelle scellée permet de descendre en toute sécurité pour intervenir dans la fosse.
- La toiture de la fosse extérieure doit être l'objet d'une grande vigilance, les câbles de relevage doivent être surveillés afin d'être remplacés dès les premiers signes d'affaiblissement.
- La reprise de la fosse de réception est assurée par un élévateur ou une vis qui peut être stoppé rapidement par "un arrêt coup de poing", situé à une distance maximum de 3 m.
- La surveillance des cellules, par la partie supérieure se fera par une passerelle de circulation métallique ou en bois, munie de deux rambardes fixées à 50 cm et 1 mètre du plancher de la passerelle et une plinthe de 15 cm au plancher), le tout solidement amarré à la toiture.
- Les vis à grain doivent être toutes protégées par des grilles de pied.

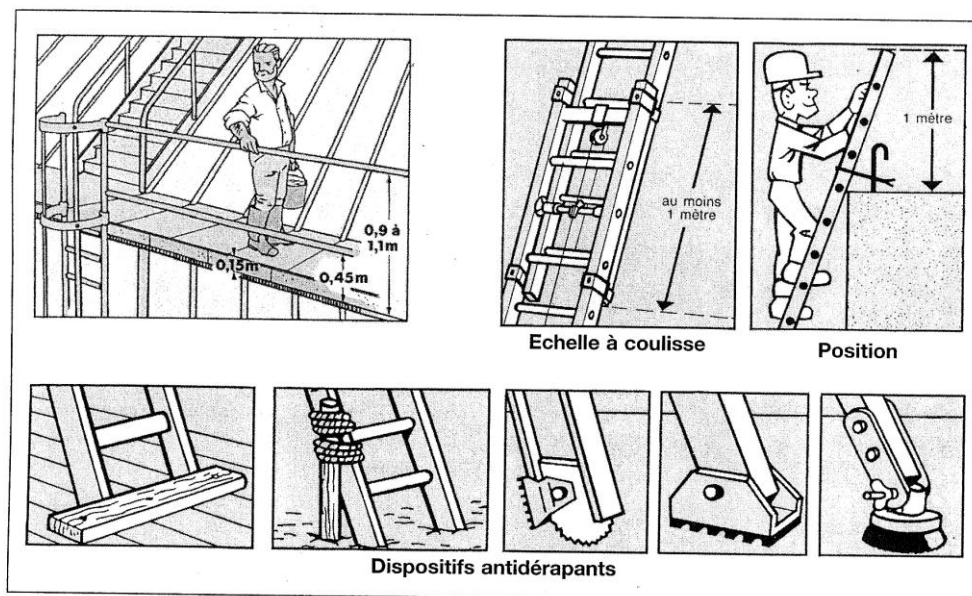

☒ La FAF

La fabrique d'aliment est un réseau électrique dense. Quel que soit le matériel, l'entretien et la surveillance ne se feront qu'après s'être assuré de l'interruption de l'arrivée générale d'électricité à la fabrique d'aliment.



Grille sur la fosse réception



Echelle fixe avec crinoline



Passerelle munie de rambardes